

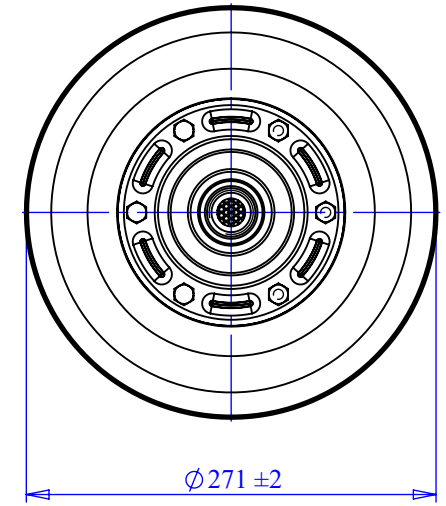
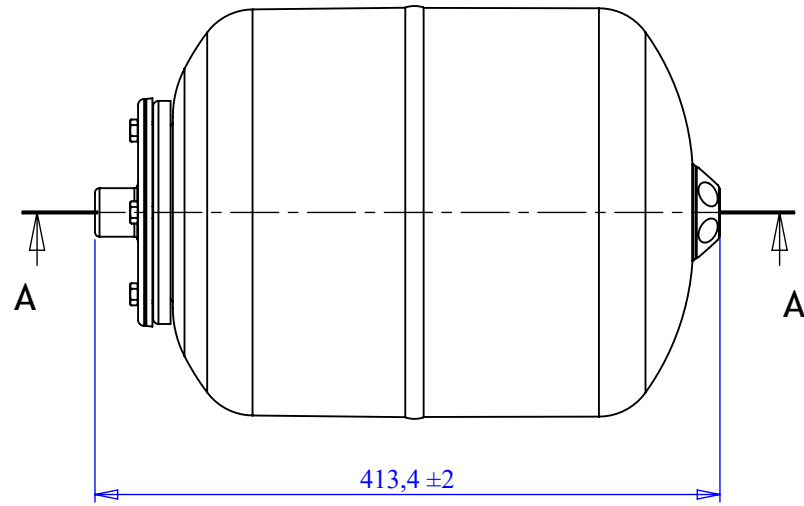


 VAREM S.p.a. PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		INTERVAREM ce			
SOLLEVAMETO ACQUA - ACQUA CALDA SANITARIA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER					
Modello/Model:		S2019361CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		19 L			
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	8 bar			
pressione prova test pressure	PT	12 bar			
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948			
Modulo: Module:		D1			
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD-419-14			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	399	289	281		
volume (m^3) volume (m^3)	0,03				
peso (kg) weight (kg)	4,5				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q.y for std. pallet	63				
					
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB019S2P000000 00	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH27PR000 000	OTTONE / BRASS			

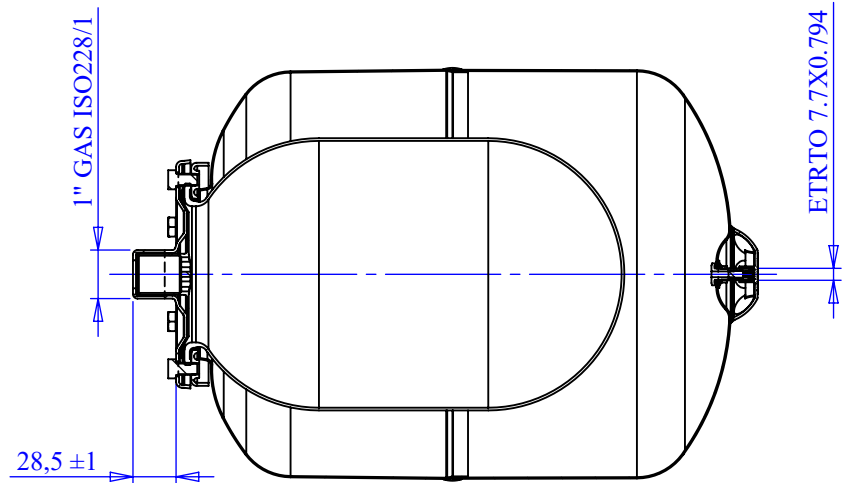

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 017	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
SCALA 1:5		FOGLIO 1 / 2	NOME M.Tomasin	
GRUPPO - MACCHINA		DATA 05/05/2009		
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		DESCRIZIONE INTERVAREM CE L. 19 - 1" - 8 BAR		
COMMESSA -	CODICE S2019361CS000000		REVISIONE 00	

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\S2019361X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\