



PLUSVAREM 16 BAR

VASI IDRICI PER ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE WATER TANKS


Modello/Model: S5N10H61CS000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		1000 L
raccordo connector		2" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	16 bar
pressione prova test pressure	PT	24 bar
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		/
Modulo: Module:		/
N° certificato N° certificate:		/



Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	933	933	2070
volume (m³) volume (m³)	1,80		
peso (kg) weight (kg)	249,5		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	1		




Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MBN10F2P000000 00	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFLN12VEHC0 000	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	VERNICIATURA / PAINTED	
Attacco superiore Top flange	SPATT515ZN0000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Dado 1/2 + guarnizione 1/2" nut gasket	SPTAP120ZN0000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	

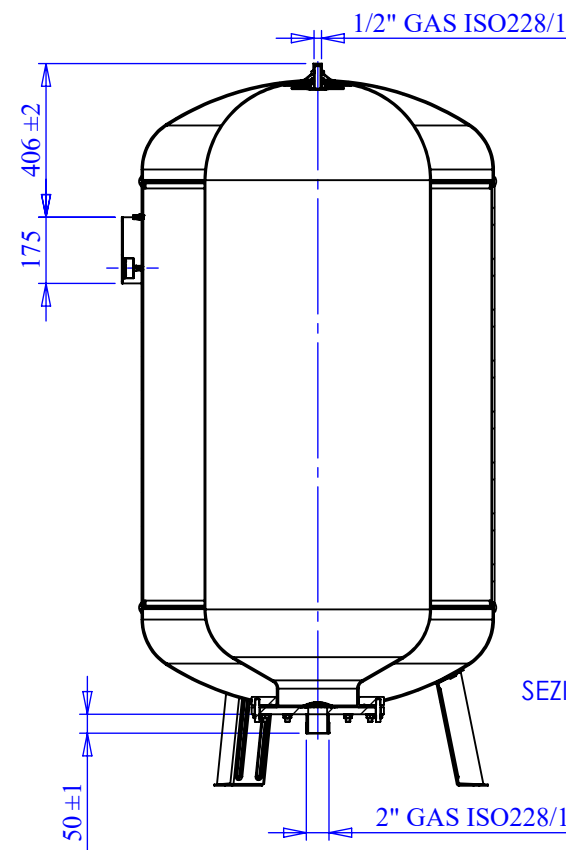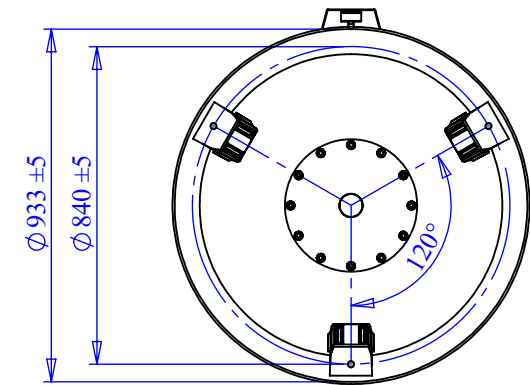

SEZIONE A-A

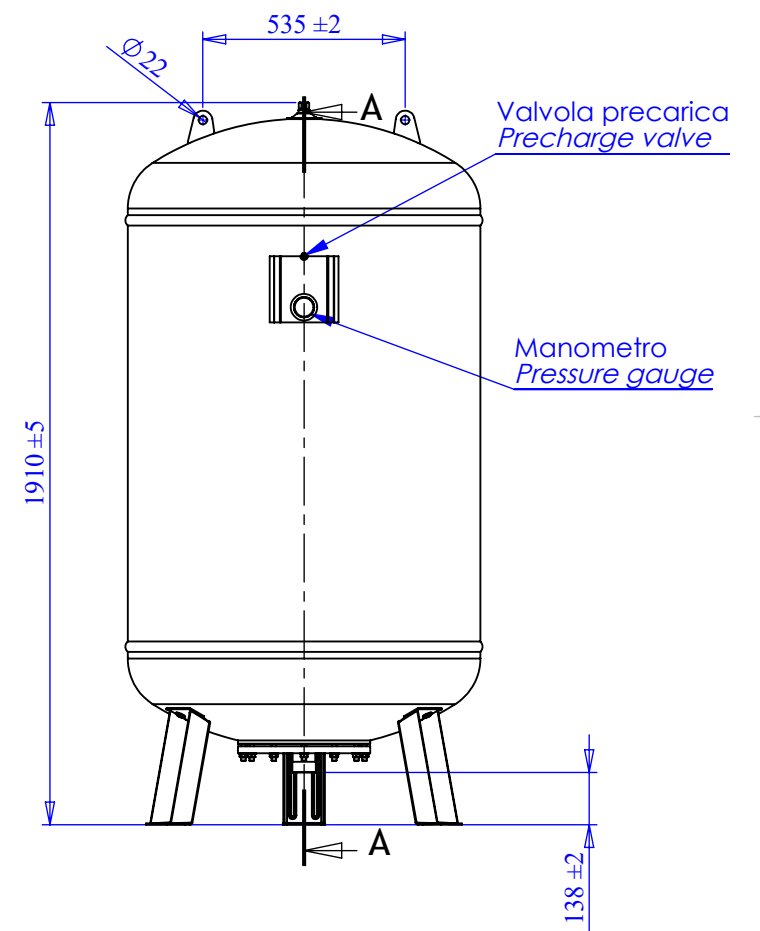

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 056	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
SCALA 1:20		FOGLIO 1 / 3		NOME	DATA
GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	M.Tomasin	01/04/2009
DESCRIZIONE PLUSVAREM LT.1000 FVRD-16 BAR			Approvato	F.MAZZUCATO	16/03/2020
COMMESSA -		CODICE S5N10H61CS000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto né comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VAREM\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCALVI_REVISIONE\S5N10H61X:\DB_ARCH\VAREM\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCALVI_REVISIONE\